

Mateřská škola Pohádka, Hranice, p.o., Palackého 1542, 753 01 Hranice

telefon:	e-mail:	„, IČ 49558633
----------	---------	----------------

Městský úřad Hranice
Ing. Zuzana Foltýnová
Vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy
Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

Váš dopis /ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Hranice
	MŠ 93/25	Michaela Vaňurová	28.2.2025

**Oznámení o havarijním stavu rozvodů vody v Mateřské škole Pohádka, Hranice,
příspěvková organizace, Palackého 1542, 753 01 Hranice**

Vážená paní vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy Městského úřadu Hranice,

oznamuji Vám, že od září 2024 sledujeme po víkendu rezavou vodu vytékající z vodovodních baterií. Z tohoto důvodu byla přivolána firma Heating&Cooling group s.r.o., která se vyjádřila, že se jedná o staré ocelové vodovodní potrubí (50let), které je zanesené velkým množstvím rzi. Chemické čištění potrubí nedoporučují, potrubí by mohlo prasknout. V lednu 2025 na základě výměny čerpadla a kulového kohoutu na rozvodech TUV kotelny na sídle MŠ, byl potvrzen nevyhovující, havarijní stav rozvodů vody. Stav se zhoršuje, nyní odpouštíme rezavou vodu každé ráno.

Přikládám vyjádření vedoucího provozu tepelného hospodářství a sportovišť pana Bc. Tomáše Dohnala ze společnosti EKOLTES Hranice, a.s. a stavebního technika Pavla Pollaka ze společnosti GASMONT montage s.r.o. a zároveň přikládám fotodokumentaci stavu.

Žádám Vás tímto o zajištění opravy vodovodního potrubí a o sdělení dalšího postupu řešení.

Děkuji za kladné vyřízení a jsem s pozdravem


Michaela Vaňurová
ředitelka mateřské školy

Mateřská škola Pohádka,
Palackého 1542,
753 01 Hranice
IČ: 49558633


Fotodokumentace




- Stav vody v září 2024

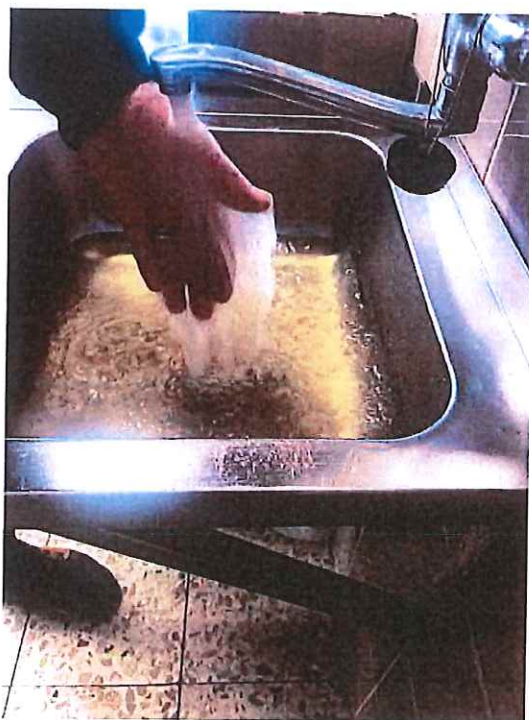


- Stav vody v lednu 2025

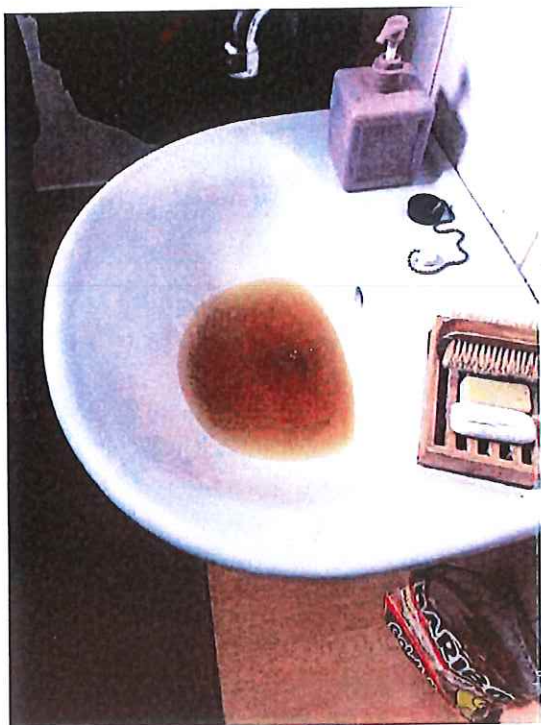

- Stav vody v lednu 2025

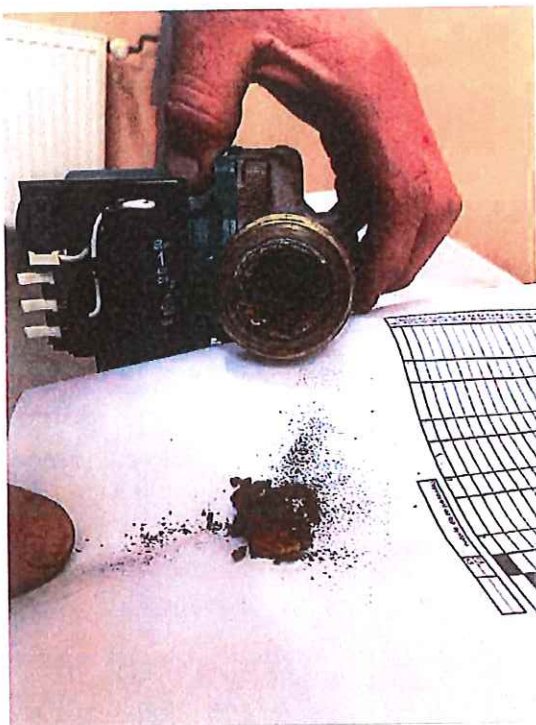

- Zanesené čerpadlo

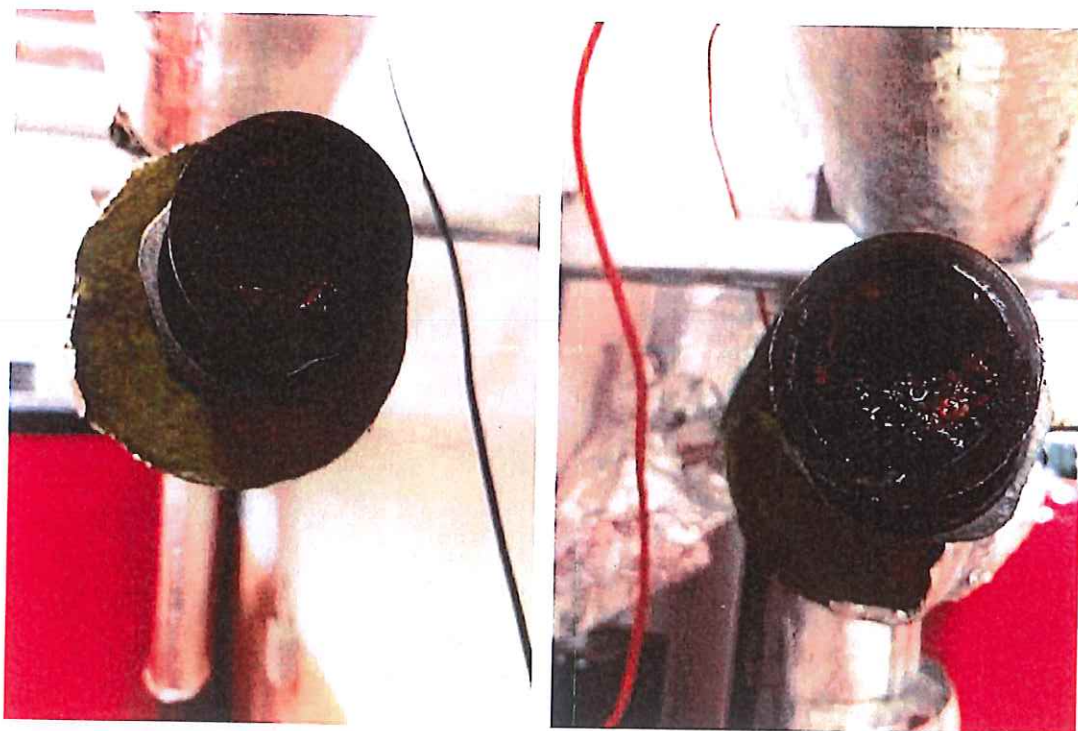

- Zanesené vodovodní potrubí, průtok o průměru 0,5cm



**EKOLTES
HRANICE**

Hranice 28. únor 2025

Mateřská škola Pohádka
paní Michaela Vaňurová
ředitelka MŠ
Palackého 1542
753 01 Hranice

Plynová kotelna K 10 – zpráva

Na základě předchozí žádosti ve vztahu k realizované opravě spočívající ve výměně čerpadla a kulového kohoutu na rozvodech TUV kotelny K 10 na adrese Palackého 1542 v Hranicích v měsíci lednu r. 2025 Vám tímto sděluji, že při provedené opravě v místě zásahu bylo zjištěno značné zanesení rozvodů vody vodním kamenem, který se usazuje na stěnách potrubí při rozpouštění minerálů v teplé vodě, rzi, nečistotami a sedimentem pocházejících z vodovodního řádu.

Při servisním zásahu došlo k výměně výše uvedených součástek a to zaměstnancem společnosti EKOLTES Hranice a.s.. Dodavatelem náhradních dílů byla společnost GIENGER spol. s.r.o.. Za strany této společnosti byla vystavena faktura na dodávku materiálu, stanoviskem této společnosti ke stavu zařízení nedisponuji a ani nepředpokládám, že bylo vyhotoveno.

Ve vztahu ke stavu jednotlivých rozvodů TUV v kotelně samotné a zřejmě tak rovněž v dalších částech objektu lze považovat za bezpodmínečně nutnou realizaci výměny rozvodů pitné vody vč. instalace filtrů, v kotelně objektu pak výměnu ventilů, příp. instalaci úpravný vody. Stáří bojleru představuje sedmnáct let, tzn. na hraně životnosti.

V příloze zasílám fotodokumentaci pořízenou na místě.

EKOLTES Hranice a.s.
Zborovská 606, 753 01 Hranice
PLOV
IČO: 61974919
Bc. Tomáš Dohnal

EKOLTES Hranice a.s.
Vedoucí provozu tepelného hospodářství a sportovišť

EKOLTES Hranice, a.s.
Zborovská 606
753 01 Hranice
IČ: 61974919
DIČ: CZ61974919

Registrace podle OZ: KOS Ostrava, oddíl B, vložka 1190





**EKOLTES
HRANICE**



EKOLTES Hranice, a.s.
Zborovská 606
753 01 Hranice
IČ: 61974919
DIČ: CZ61974919

Registrace podle OZ: KOS Ostrava, oddíl B, vložka I 190



Mateřská škola Pohádka
příspěvková organizace
Paní Michaela Vaňurová
ředitelka mateřské školy
Palackého 1542
753 01 Hranice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘÍZUJE / LINKA

HRANICE

27. 2. 2025

Věc:

Stanovisko k rozvodům vody

Vážená paní ředitelko,

při naší poslední návštěvě při výměně kulového kohoutu jste si stěžovala, že Vám často teče z vodovodního řádu rezavá voda.

Vzhledem k tomu, že páteřní rozvody vody jsou v pozinku a od otevření mateřské školy v roce 1994 beze změny, v trubkách jsou pochopitelně usazeniny a rez.

Dále upozorňujeme, že stávající rozvod v pozinku může s ohledem ke stáří začít kdykoliv téct.

Proto Vám doporučujeme výměnu rozvodů vody v plastu.

S přátelským pozdravem

Pavel Pollak
stavební technik

GASMONTAGE
VODA TUPENÍ PLASTIKOVÉ KOUPELNY
GASMONT montage s.r.o. ©
Cementářské sídliště 285 753 01 Hranice
DIČ: CZ25827120 Tel.

IC : 25827120 , DIČ : CZ25827120
Zapsána na KOS v Ostravě oddíl C, vložka 19824